

en RUBIS IZY MASTER ECO LED Waterproof Batten Installation Guide
fr RUBIS IZY MASTER ECO ETANCHE LED Guide d'installation



en WARNING:

- THE LIGHT SOURCE CONTAINED IN THIS LUMINAIRE SHALL ONLY BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR HIS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON.
- THE PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- THE POWER SUPPLY MUST BE SWITCHED OFF BEFORE INSTALLATION.
- NO WARRANTY WILL BE ACCEPTED IF THIS PRODUCT IS NOT INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THIS GUIDE.
- AC INPUT WIRE SPECIFICATIONS: 3*1.5MM² RUBBER.
- THE DRIVER CANNOT BE REPLACED.
- THE LUMINAIRE SHOULD ONLY BE INSTALLED HORIZONTALLY, NO VERTICAL INSTALLATION.



fr AVERTISSEMENT :

- LA SOURCE LUMINEUSE CONTENUE DANS CE LUMINAIRE NE DOIT ÊTRE REMPLACÉE QUE PAR LE FABRICANT OU SON AGENT DE MAINTENANCE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION ÉQUIVALENTE.
- CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE ÉTEINT AVANT D'INTERVENIR SUR L'INSTALLATION.
- AUCUNE GARANTIE SERA ACCEPTÉ SI CE PRODUIT N'EST PAS INSTALLÉS PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- L'ENTRÉE DE COURANT ALTERNATIF CÂBLE D'ALIMENTATION : CONDUCTEURS 3*1.5MM².
- LE DRIVER NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉ.
- LE LUMINAIRE NE DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT, IL NE FAUT PAS INSTALLER LE LUMINAIRE VERTICALEMENT.






en Product specification

fr Référence des produits


Model RÉF.	Size(mm) Taille	Wattage(W) Puissance	Ta(° C) Température	Weight(kg) Poids	PF Référence	Max. number of interconnections Nombre Max. d'interconnectés
COLI-IZM-17-60PD	610×50×45	17	40	0.33	0.9	73
COLI-IZM-33-120PD	1210×50×45	33	40	0.46	0.9	37
COLI-IZM-50-150PD	1510×50×45	50	40	0.55	0.9	24

en LED Waterproof Batten installation

fr Installation de L'ETANCHE LED

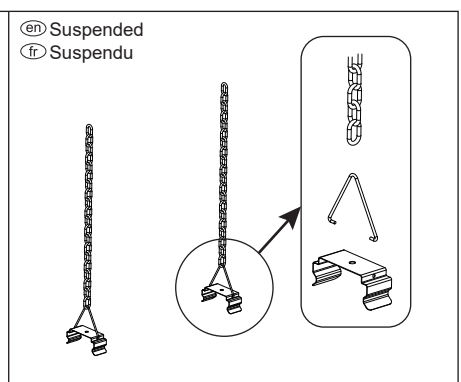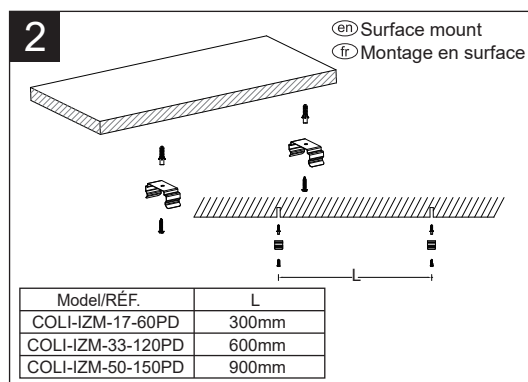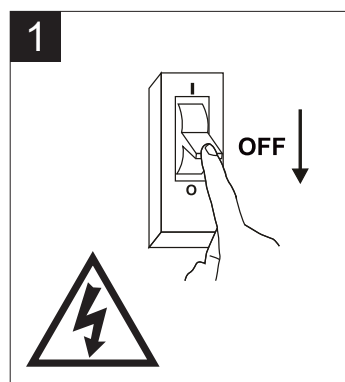


3

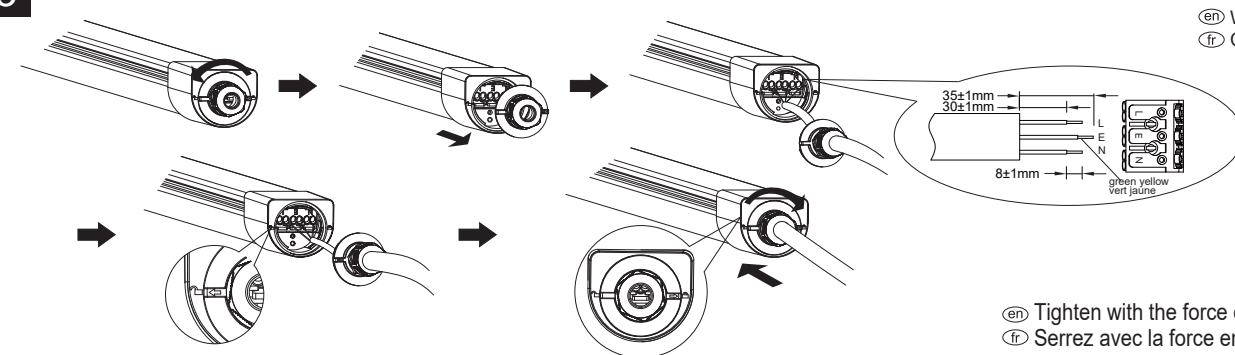


en Note: Terminal E is provided for termination of an earth conductor or provided with internal terminal for maintaining the electrical continuity for looping in or through wiring of an earthing conductor.

fr Note: Le bornier de raccordement E ne sert qu'à raccorder un conducteur de protection à connexion fixe est muni d'une ou plusieurs bornes internes destinées à assurer la continuité électrique d'un conducteur de terre.

4

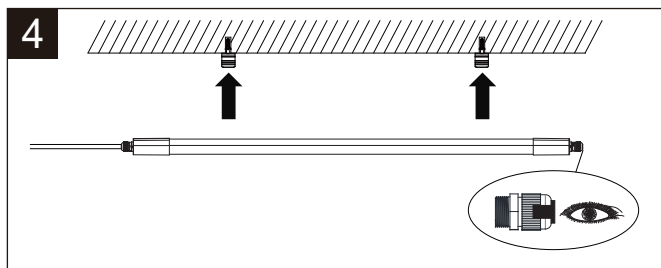


5

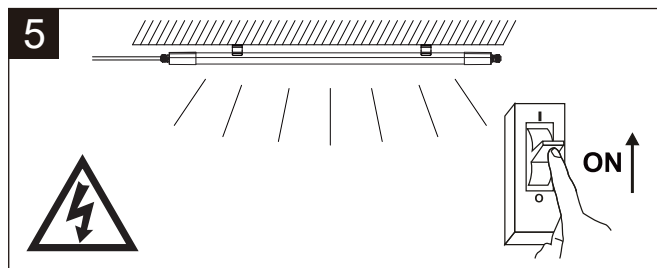



en Loop in and loop out installation

fr Installation de L'entrée connexion et La sortie connexion





en 1. The power cables should be provided by the customer.


2. Check and make sure the waterproof plug  cover the PG11 connector  at the end of last batten.

3. Power cables connection guide.

fr 1. Les câbles électriques doivent être fournis par le client.

2. Vérifiez et assurez que le bouchon de l'étanche  pour couvrir les PG11 connecteur  à l'extrémité du dernier luminaire.

3. La connexion des câbles électriques comme la guide au-dessous.

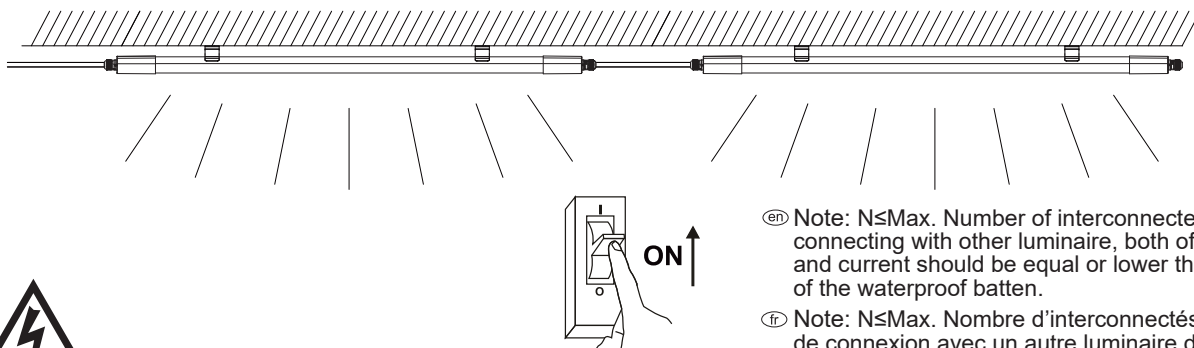

en Note: $N \leq \text{Max}$. Number of interconnected, if connecting with other luminaire, both of its power and current should be equal or lower than that of the waterproof batten.

fr Note: $N \leq \text{Max}$. Nombre d'interconnectés, en cas de connexion avec un autre luminaire dont la puissance et le courant doivent être égaux ou inférieurs à ceux de l'étanche.