



en RUBIS IZY-ECO-S LED Waterproof Batten Installation Guide

fr RUBIS IZY-ECO-S ETANCHE LED Guide d'installation

en WARNING:

- THE LIGHT SOURCE CONTAINED IN THIS LUMINAIRE SHALL ONLY BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR HIS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON.
- THE PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- THE POWER SUPPLY MUST BE SWITCHED OFF BEFORE INSTALLATION.
- NO WARRANTY WILL BE ACCEPTED IF THIS PRODUCT IS NOT INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THIS GUIDE.
- AC INPUT WIRE SPECIFICATIONS: 3*1.5MM².
- THE DRIVER CANNOT BE REPLACED.
- THE LUMINAIRE SHOULD ONLY BE INSTALLED HORIZONTALLY, NO VERTICAL INSTALLATION.



fr AVERTISSEMENT :

- LA SOURCE LUMINEUSE CONTENUE DANS CE LUMINAIRE NE DOIT ÊTRE REMPLACÉE QUE PAR LE FABRICANT OU SON AGENT DE MAINTENANCE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION ÉQUIVALENTE.
- CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE ÉTEINT AVANT D'INTERVENIR SUR L'INSTALLATION.
- AUCUNE GARANTIE SERA ACCEPTÉ SI CE PRODUIT N'EST PAS INSTALLÉS PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- L'ENTRÉE DE COURANT ALTERNATIF CÂBLE D'ALIMENTATION : CONDUCTEURS 3*1.5MM².
- LE DRIVER NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉ.
- LE LUMINAIRE NE DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT, IL NE FAUT PAS INSTALLER LE LUMINAIRE VERTICALEMENT.






en Product specification

fr Référence des produits

Model RÉF.	Size(mm) Taille	Wattage(W) Puissance	Ta(°C) Température	Weight(kg) Poids	PF Référence	Max. number of interconnections Max. nombre de interconnectés
COLI-IZV-44-120PD	1236x67x69	44	40	1.32	0.9	35
COLI-IZV-51-150PD	1536x67x69	51	40	1.54	0.9	30


en LED Waterproof Batten installation

fr Installation de L'ETANCHE LED

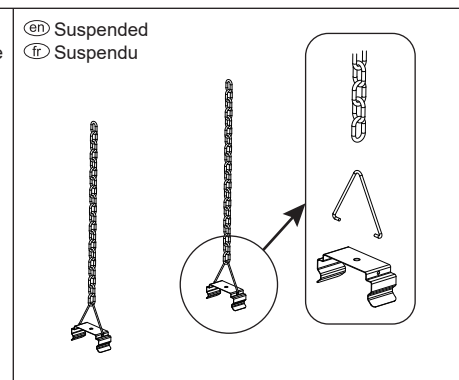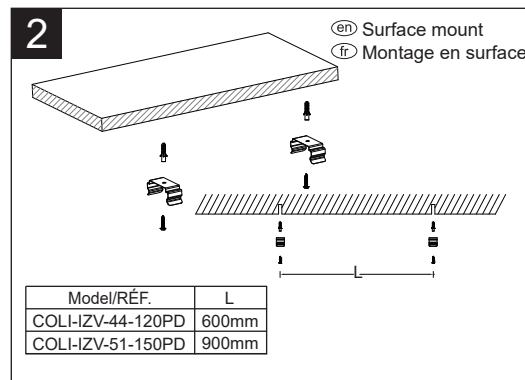
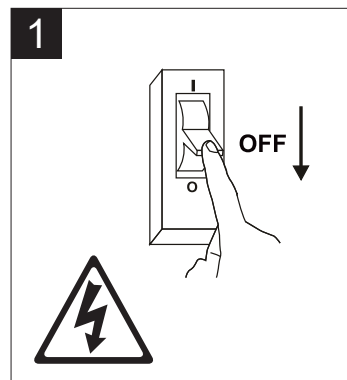


3

en Wiring
fr Câblages

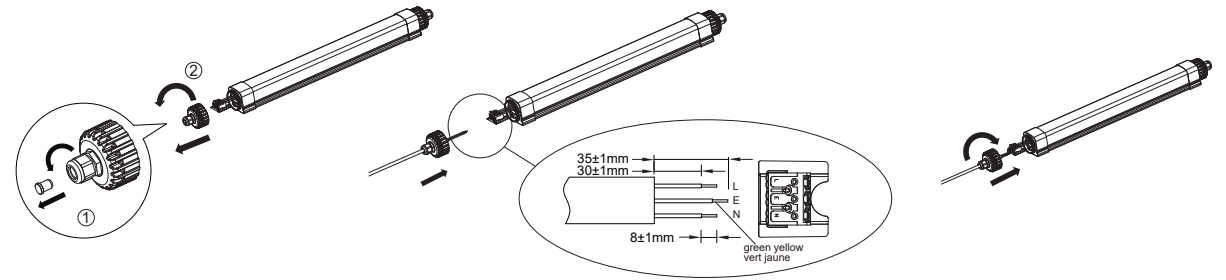


- en Note: Terminal E is provided for termination of an earth conductor or provided with internal terminal for maintaining the electrical continuity for looping in or through wiring of an earthing conductor.
- fr Note: Le bornier de raccordement E ne sert qu'à raccorder un conducteur de protection à connexion fixe est muni d'une ou plusieurs bornes internes destinées à assurer la continuité électrique d'un conducteur de terre.

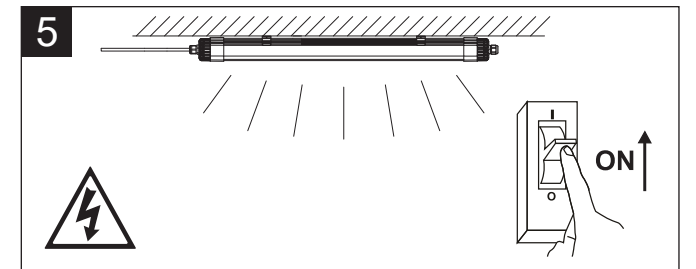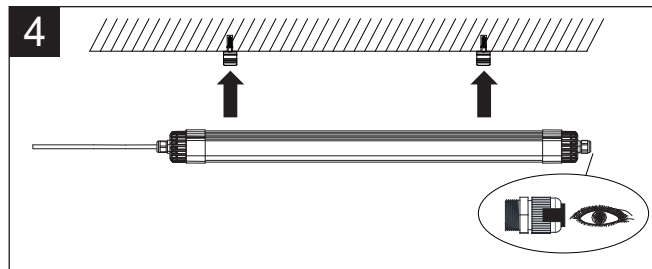


en Loop in and loop out installation

fr Installation de L'entrée connexion et La sortie connexion




- en 1. The power cables should be provided by the customer.
2. Check and make sure the waterproof plug cover the PG13.5 connector at the end of last batten.
3. Power cables connection guide.
- fr 1. Les câbles électriques doivent être fournis par le client.
2. Vérifiez et sûr que le bouchon de l'Etanche pour couvrir les PG13.5 connecteur à la fin du dernier Stent lampe.
3. La connection des câbles électriques comme la guide au-dessous.

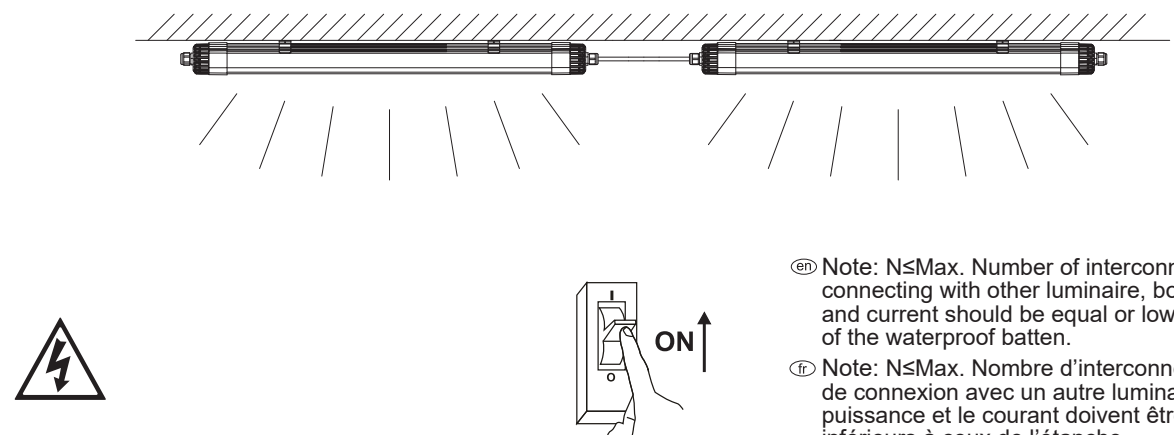


- en Note: N≤Max. Number of interconnected, if connecting with other luminaire, both of its power and current should be equal or lower than that of the waterproof batten.
- fr Note: N≤Max. Nombre d'interconnectés, en cas de connexion avec un autre luminaire dont la puissance et le courant doivent être égaux ou inférieurs à ceux de l'étanche.

(fr) Guide de configuration du détecteur hyperfréquence

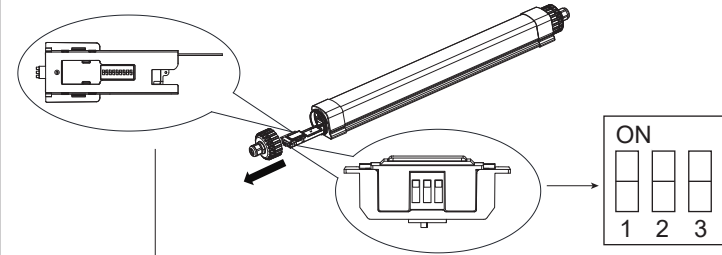

PIN1	PIN2	PIN3	COLI-IZV-44-120PD	COLI-IZV-51-150PD
OFF	OFF	OFF	12W	21W
ON	OFF	OFF	16W	25W
OFF	ON	OFF	23W	31W
ON	ON	OFF	27W	35W
OFF	OFF	ON	28W	37W
ON	OFF	ON	33W	42W
OFF	ON	ON	39W	46W
ON	ON	ON	44W	51W

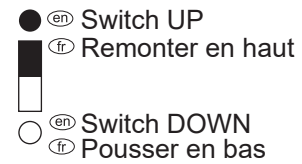

●	100%
○	50%

●	●	5s
●	○	30s
○	●	1min
○	○	10min

●	●	Disable
●	○	50lux
○	●	10lux
○	○	2lux

●	●	0s
●	○	30s
○	●	20min
○	○	$+\infty$

●	●	10%
●	○	20%
○	●	30%
○	○	50%

(en) Hold-time

fr **Temporisation**

(fr) Le seuil de luminosité

5 (fr) Temps en mode stand-by

(fr) Niveau dimmable en mode stand-by

CEOTIS ECLAIRAGE
37 rue des Mathurins, 75008 Paris
email: contact@ceotis.fr
Tel: +33 (0) 1 43 87 52 04